



ŁACZY RYS. CZĘŚĆ 2




FILTRY PIASKOWE II STOPNIA

ZBIORNIKI WODY CZYSZCZONYCH

$V = 2 \times 150 + 2 \times 380 \text{ m}^3$

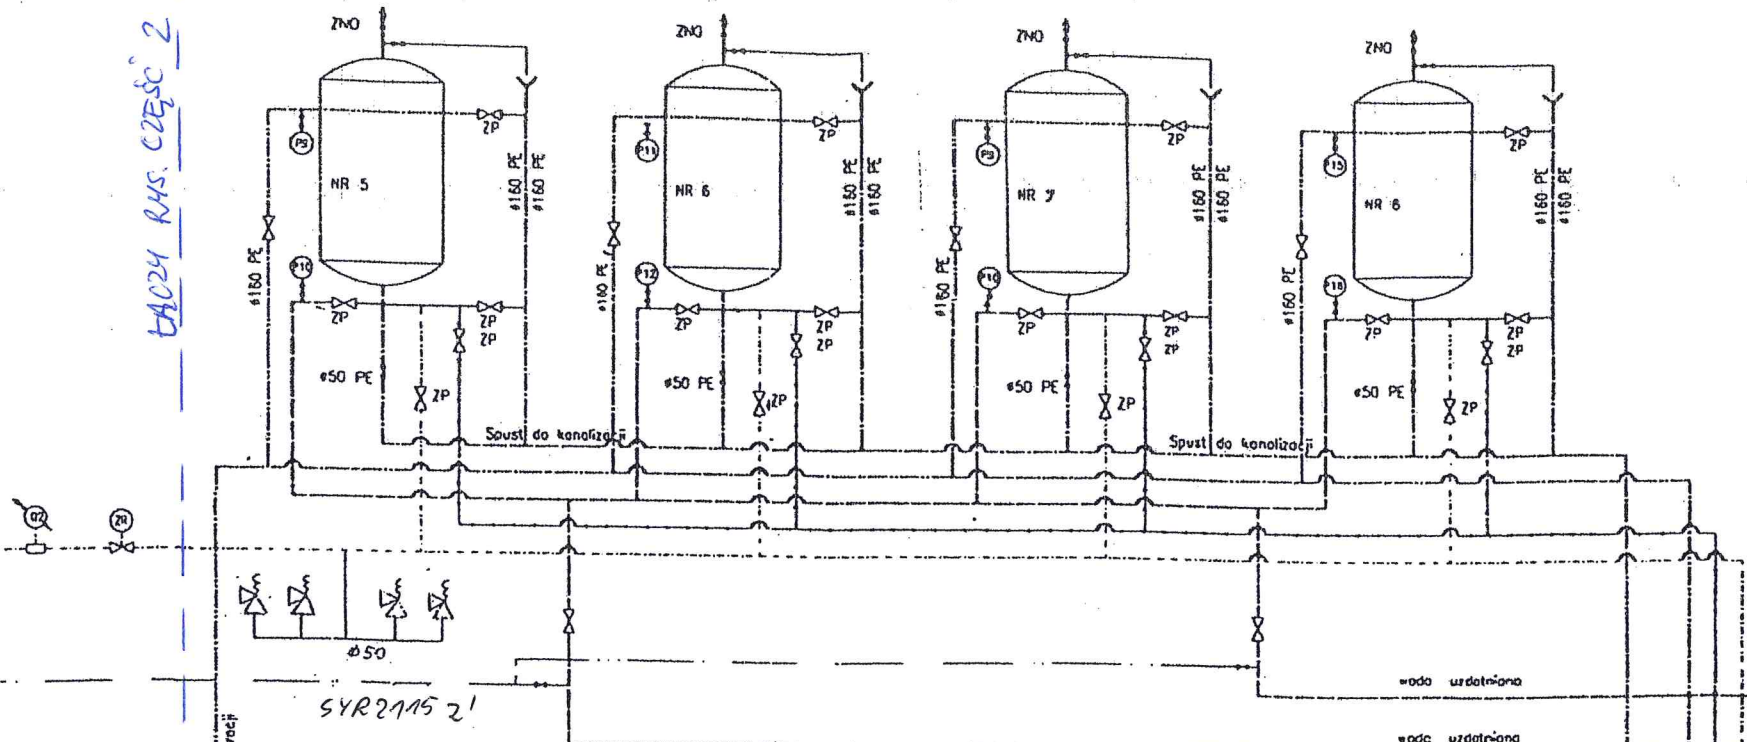

FILTRY PIROLUZYTOWE I STOPNIA

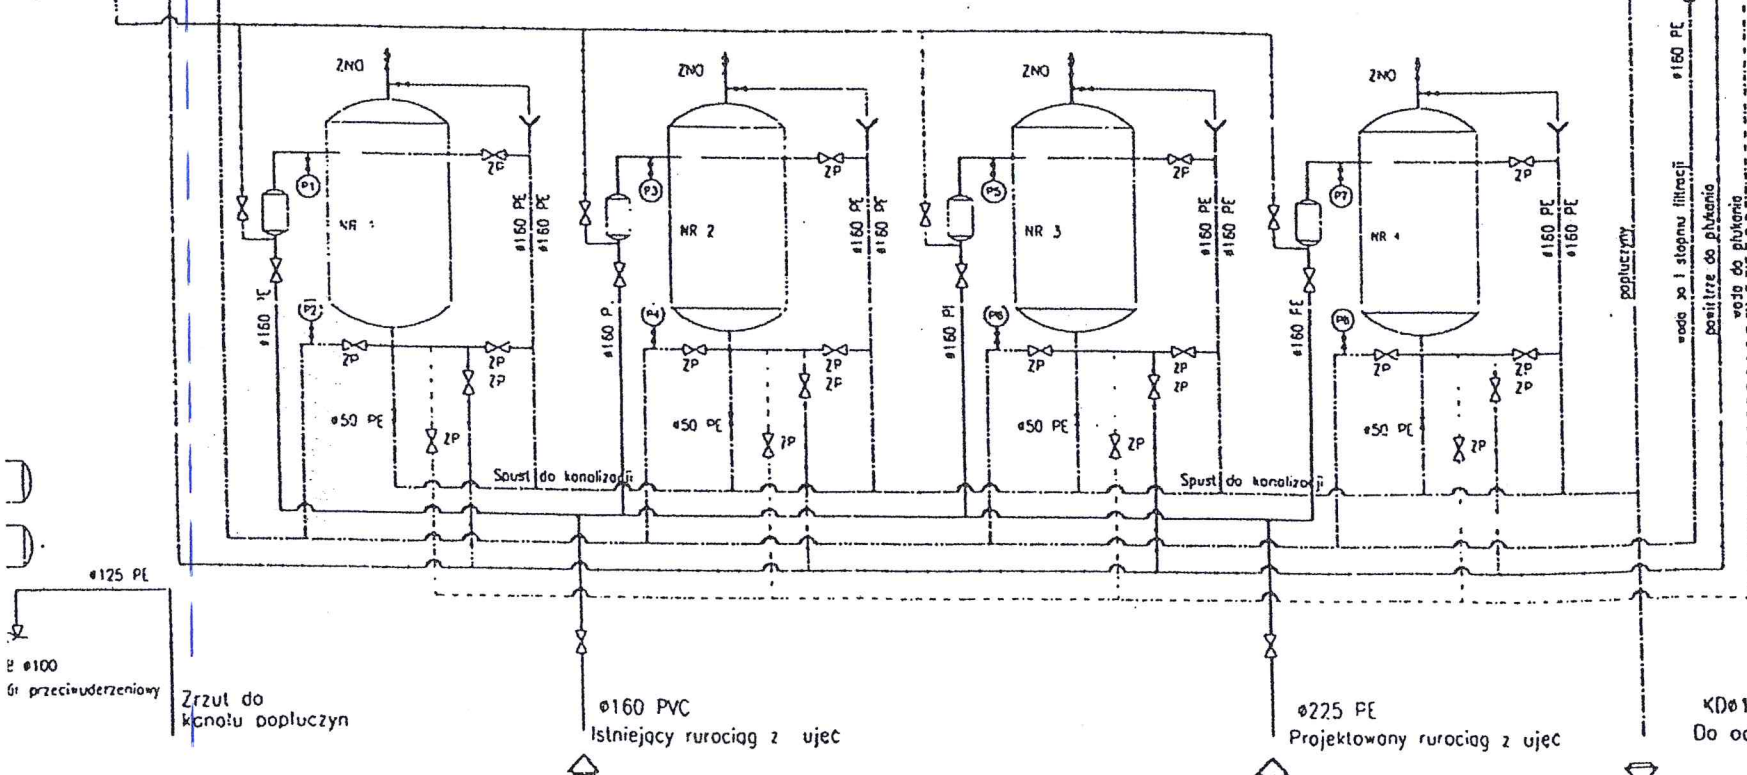

Wskaz. 28.11.2013.

Urząd Dozoru Technicznego  
Oddział we Wrocławiu  
Załącznik ... 3 ...

KANWOD BIURO PROJEKTOWE ANDRZEJ WARTALSKI, JERZY WARTALSKI				
Miejscowość: WIELKOPOLSKA 4/1 55-230 JELCZ-LASKOWICE				
Ogólny charakter: WYKONANIE I STACJA UZDATNIWIA WODOCIĄGU GRUPOWEGO				
Tytuł rys.: Schemat technologiczny				
Skala: 1:100		Nr rys.: 23		
Stadium: PB + PE		Branża: technologiczna		
Projektant: mgr inż. Andrzej Wartalski		Nr uprawnień: 11/11/11		Data: 11.11.11
Sprawdzący: dr inż. Jerzy Wartalski		21.11.11		1:100